



Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker e. V.

**Obfrau für Honig:
Melanie Roller**

Fröndenberger Str. 79
58706 Menden
Telefon: 02373-14878
E-Mail: melanie.roller@rub.de

Jahresbericht 2018

Fachkundenachweis Honig 2018

Im Jahr 2018 wurden 19 Termine für den Fachkundenachweis Honig angeboten. An dieser Stelle vielen Dank an die Referentinnen und Referenten für die Durchführung.

Marktkontrollen durch den D.I.B

Die Marktkontrollen durch den D.I.B. wurden in 2018 wieder durchgeführt. Es wurden 110 Honigproben durch die Honigobleute der Kreisimkervereine gezogen. Allen Honigobleuten ein herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz.

Leider liegen mir die Ergebnisse vom D.I.B. noch nicht vor.

Ausbildung Honigprüfer und Honigsachverständige

Im Kalenderjahr 2018 wurden keine Honigprüfer und Honigsachverständige ausgebildet. Die Ausbildung neuer Honigsachverständiger erfolgt im Jahr 2019.

Fortbildung der Honigprüfer



Die Fortbildung der Honigprüfer fand am 07.07.2018 auf Haus Düsse statt. Inhaltlich orientierten sich die Tagesordnungspunkte der Arbeitstagung an den vorbereitenden Absprachen der Planung, Absprachen und Durchführung der Honigbewertung im Herbst 2018.


Honigbewertung 2018

Die Honigbewertung fand im Jahr 2018 vom 31. August bis zum 02. September 2018 im Gartenbauzentrum Münster-Wolbeck statt. Es wurden 1173 Lose zur Prüfung eingereicht.



Auswertung für 2018

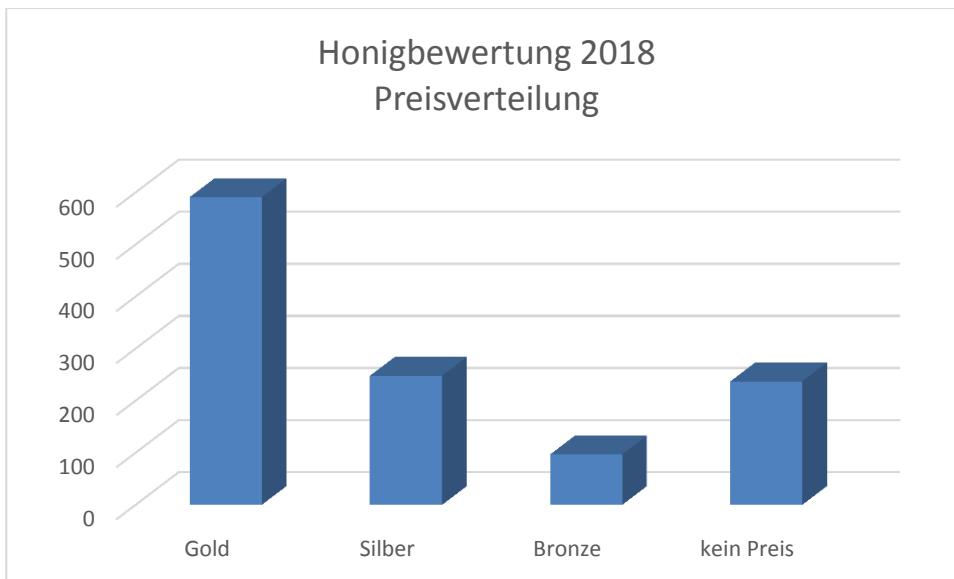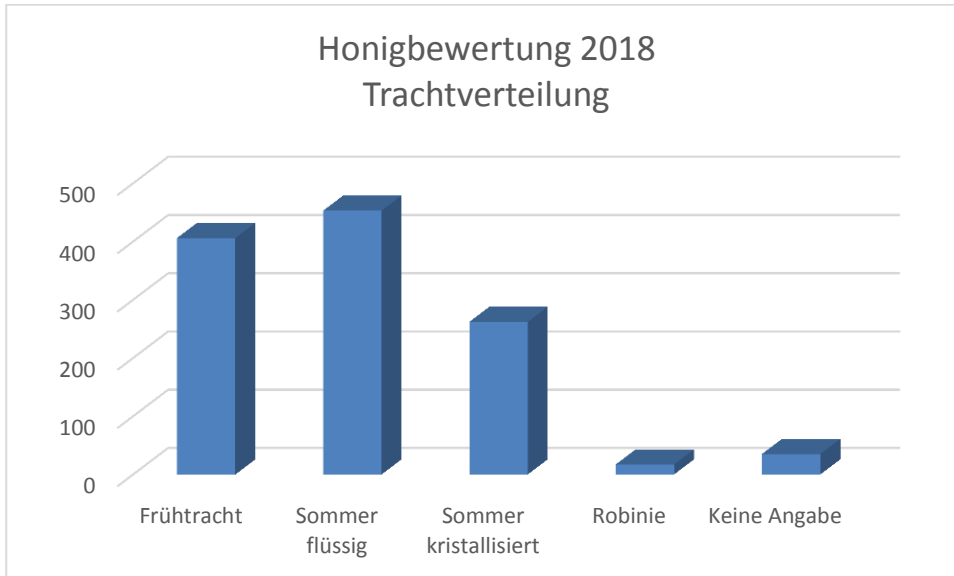

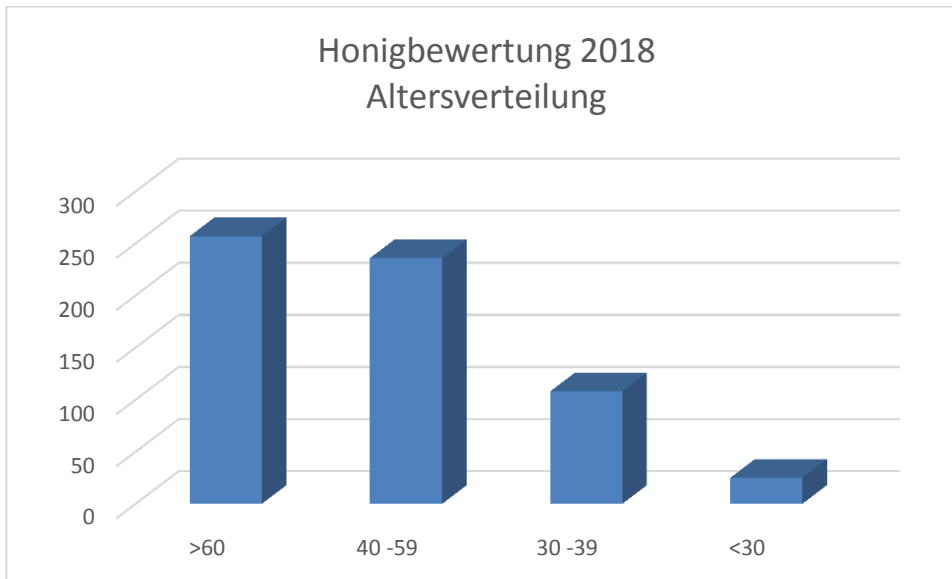

Beteiligung der KIV

Name	Anzahl Lose
Arnsberg e.V.	34
Bielefeld e.V.	28
Bochum	17
Borken	63
Brilon e.V.	30
Coesfeld	28
Dortmund	29
Ennepe-Ruhr e.V.	40
Gütersloh	45
Hagen	14
Herford	7
Höxter e.V.	34
Lippe e.V.	44
Märk. Kreis e.V.	68



Meschede	52
Minden e.V.	44
Münster e.V.	55
Olpe e.V.	86
Paderborn e.V.	29
Siegerland e.V.	52
Soest e.V.	85
Steinfurt e.V.	65
Tecklenburg	7
Unna	94
Vest-Recklinghausen	28
Warendorf	68
Wittgenstein	27

Fehlerhäufigkeiten

In den folgenden Tabellen sind die Häufigkeiten verschiedener Fehler nach den Kategorien Zustand, Sauberkeit und Aufmachung aufgeführt:

	Fehlerhäufigkeit Zustand	
Merkmalsnr:	Beschreibung:	Häufigkeit
4039	ohne Beanstandung	864
3356	kleine Bläschen an der Oberfläche	156
3217	Kristalle deutlich spürbar	50
2748	größere Luftblasen (außer bei Heidehonig)	38
4026	Oberfläche schaumig	19
3357	kleine Bläschen im Honig	16
3222	Kandierung zu hart	13
4028	Oberfläche schief	12
5966	wenige Kristalle im Honig	9



3218	grobe Kristalle im Honig	8
4029	Oberfläche uneben	8
5567	viele Kristalle im Honig	8
3358	Luftblasen an der Oberfläche	4
3359	Luftblasen im Honig	4
4036	Oberfläche beschädigt	4
4037	Oberfläche nass	3
4999	sehr viele Luftblasen im Honig	3
9998	nicht bewertbar	2
2155	Farbe uneinheitlich	1
3223	Kandierung uneinheitlich	1
4027	Oberfläche feucht	1

Fehlerhäufigkeit Sauberkeit		
Merkmalsnr:	Beschreibung:	Häufigkeit
4039	ohne Beanstandung	829
4996	sehr schwache Verunreinigungen an der Oberfläche	132
4998	sehr schwache Verunreinigungen am Boden	122
4997	sehr schwache Verunreinigungen an der Seite	86
5006	schwache Verunreinigungen an der Oberfläche	37
5008	schwache Verunreinigungen am Boden	20
5007	schwache Verunreinigungen an der Seite	17
1871	deutliche Verunreinigungen an der Oberfläche	16
1873	deutliche Verunreinigungen am Boden	15
9998	nicht bewertbar	14
1872	deutliche Verunreinigungen an der Seite	9
2751	grobe Verunreinigungen an der Oberfläche	7
2752	grobe Verunreinigungen an der Seite	4



2753	grobe Verunreinigungen am Boden	4
------	---------------------------------	---

Fehlerhäufigkeit Aufmachung		
Merkmalsnr:	Beschreibung:	Häufigkeit
4039	ohne Beanstandung	662
2966	Honigspuren am Innenrand des Glases	215
3399	Leimspuren sichtbar	185
1721	Honig an der Deckeleinlage	117
1728	das Ende der Lasche sitzt nicht genau und parallel im Sechseck des Deckels	58
9998	nicht bewertbar	43
1726	Lasche des Gewährverschlusses hat sich teilw. vom Deckel gelöst	41
1746	Deckel war nicht fest zugeschraubt	31
1133	andere geringfügige Verunreinigungen außen am Glas	29
2594	Glas verschmutzt	27
2597	Gewährverschluss sitzt schief	21
2967	Honigspuren außen am Glas	16
1797	Deckel verschmutzt	15
2599	Gewährverschluss hat sich teilweise vom Glas gelöst	15
1727	Gewährverschluss verdeckt Warenzeichenprägung auf dem Glas	13
1132	andere geringfügige Verunreinigungen am Deckel	6
1722	Honig am Deckelgewinde	6
1952	Einlage fehlt	5
2968	Honigspuren außen am Deckel	5
2598	Gewährverschluss ist faltig	2

Durch die Teilnahme an der Honigbewertung unterwirft sich der Imker einer freiwilligen Kontrolle und leistet so einen Beitrag zur Qualitätssteigerung.



Führung bei der Honigbewertung

In diesem Jahr wurden zum ersten Mal am Samstagnachmittag von Norbert Pusch nach vorheriger Anmeldung eine Führung für eine kleine Gruppe Besucher durchgeführt, so dass der Prüfungsablauf der Prüferinnen und Prüfer nicht gestört wurde.

Vorschau: Honigbewertung 2019

Die nächste Honigbewertung findet vom 30.08. - 01.09.2018 im Gartenbauzentrum Münster-Wolbeck statt.

Honigmarkt

In diesem Jahr wurde der Honigmarkt am 21.10.2018 auf Haus Düsse veranstaltet.

Vorschau: Honigmarkt 2019

Der Honigmarkt findet im Jahr 2019 am 20. Oktober in Salzkotten statt.

Fachausschuss Honig

Der Fachausschuss tagte am 27.10.2018 auf Haus Düsse. Dieses Jahr wurde der Fachausschuss zum ersten Mal von der Honigobfrau Melanie Roller moderiert. Gleichzeitig wurden Melanie Roller als Honigobfrau und Patrik Kessler als Obmann für Vermarktung nacheinander einstimmig wiedergewählt. Tagespunkte dieses Fachausschusses waren außerdem der Rückblick auf die Honigbewertung, sowie dem Honigmarkt, eine Besprechung der Rückstanduntersuchungen, die Probenziehung für die Marktuntersuchungen des D.I.B., sowie die Ausbildung der neuen Honigsachverständigen im neuen Jahr.

Honigabfrage

Bei der Honigabfrage des LV Westfalen-Lippe e.V. beteiligten sich 7 Kreisimkervereine. Auf dem anonymen Bogen zur Honigabfrage 2018 wurden die Anzahl der geschleuderten Völker, der durchschnittliche Honigertrag pro Bienenvolk, sowie der Imkerverein abgefragt. Auf dieser Basis konnte ein durchschnittlicher Ertrag je Bienenvolk von 32,77kg errechnet werden.

Für den Fachbereich Honig

gez. Melanie Roller